

RICERCA DELLE PERDITE

RAPPORTO D'INTERVENTO

e6799

Data trasmissione:	26/11/2020	Prot.n.	CBsts/20u/Id/1064
Int. ultimato il	26/11/2020	da	L. D'Agnillo
Rapporti collegati:	--	--	--

da	sig. Luca D'Agnillo
a	Comune di Campobasso
	dott. V. DE MARCO - vincenzo.demarco@comune.campobasso.it
	geom. M. DI MAIO - michele.dimaio@comune.campobasso.it
e p.c.	GZ COSTRUZIONI - gzcostruzioni99@gmail.com
pag.	1+2

Richiesta d'intervento da:	URP	del	25/11/2020	prot. n.	895	--	--
Segnalazione di:	sig. Giovanni Palange	recapiti:	340 8293451				
Localizzazione:	cda Macchie	rete/partizione	Calvario Ovest				
Relazione:							

Oggi 26/11/2020 abbiamo localizzato una perdita non affiorante (occulta) da una tubazione di allacciamento in polietilene di diametro esterno 32mm (il diametro e il materiale è quello rilevato nel pozzetto a valle della rottura) a circa 40m dall'affioramento d'acqua segnalato dal sig. Giovanni Palange.

Il punto di perdita è localizzato sul ciglio della strada comunale ed è stato segnato con vernice rossa.

Per isolare la perdita, bisogna chiudere la valvola di sezionamento a saracinesca nel pozzetto indicato nella planimetria allegata.

Riteniamo molto probabile che questa perdita sia la causa dell'affioramento d'acqua di che trattasi.


ATTENZIONE: l'impresa incaricata delle manutenzioni deve avvisare l'utenza che rimarrà senz'acqua durante la riparazione

Allegati:	Planimetria con le indicazioni utili per la riparazione (le chiusure e gli edifici interessati da interruzione idrica) Richiesta d'intervento
Note:	--

L. D'Agnillo



● Edifici che resteranno senza acqua dopo la chiusura

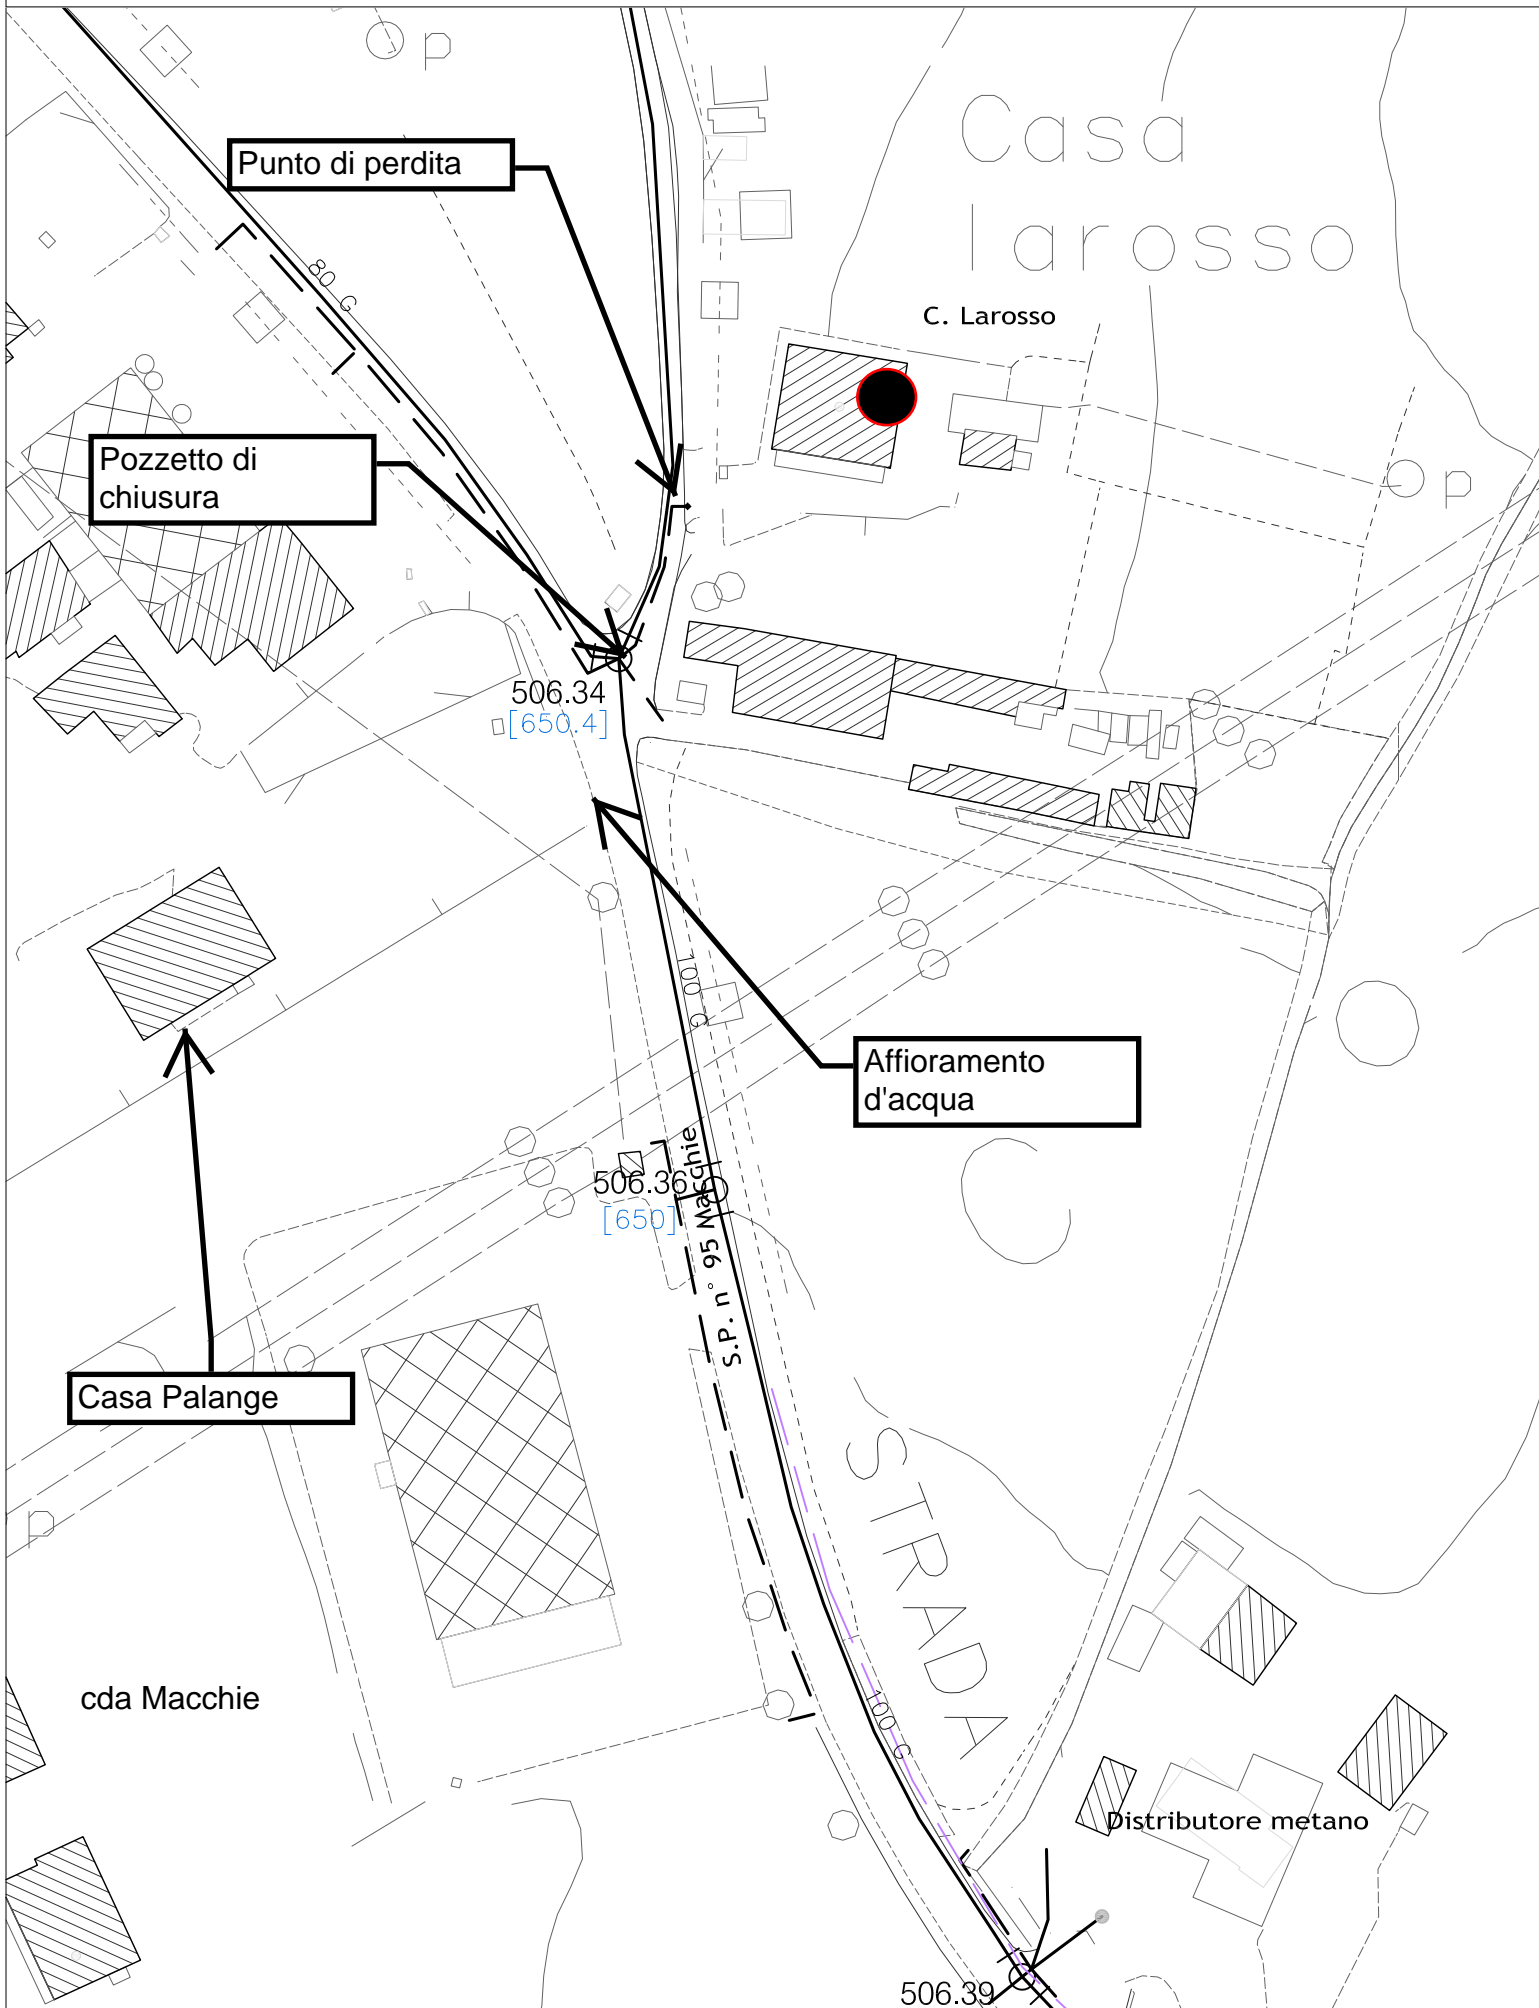



COMUNE DI CAMPOBASSO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

P.za V. Emanuele, 29
tel. 0874-405280 fax 0874-405223
e-mail urp@comune.campobasso.it

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI: **SEGNALAZIONI** **RECLAMI** **SUGGERIMENTI**

N° 54 Modalità di presentazione: di persona telefono lettera fax e-mail

COGNOME PALANGE NOME GIOVANNI INDIRIZZO C.DA MACCHIE, 92

CITTA' CAMPOBASSO TEL 340/8293451 E-MAIL _____

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE / DEL RECLAMO / DEL SUGGERIMENTO

Perdita di acqua all'indirizzo su indicato.

Data 25/11/2020

Firma _____

L'operatore Trotta

Spazio riservato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

Settore / Servizio interessato LL.PP.

Referente _____

Settore / Servizio interessato _____

Referente _____

Settore / Servizio interessato _____

Referente _____

N° Protocollo 895 Data di trasmissione 25/11/2020

Firma del Dirigente/Responsabile URP _____

P.R. DATA _____ FIRMA _____

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE/ SERVIZIO INTERESSATO PER LA RISPOSTA :

SEGNALAZIONE: Intervento attuato (in data.....) Intervento non attuato (specificare le motivazioni)

RECLAMO: Provvedimento attuato (in data.....) Provvedimento non attuato (specificare le motivazioni)

SUGGERIMENTO: Valutabile Non valutabile (specificare le motivazioni)

Note.....
.....
.....
.....
.....

Risposta comunicata all'URP il giorno _____ dal Settore/Servizio _____ Referente _____

diretta nota n° _____ del _____ telefono fax e-mail

Spazio riservato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

RISPOSTA AL CITTADINO EVASA DALL'URP (diretta/telefono/e-mail): il giorno _____ dall'operatore _____

Note informative:

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.